

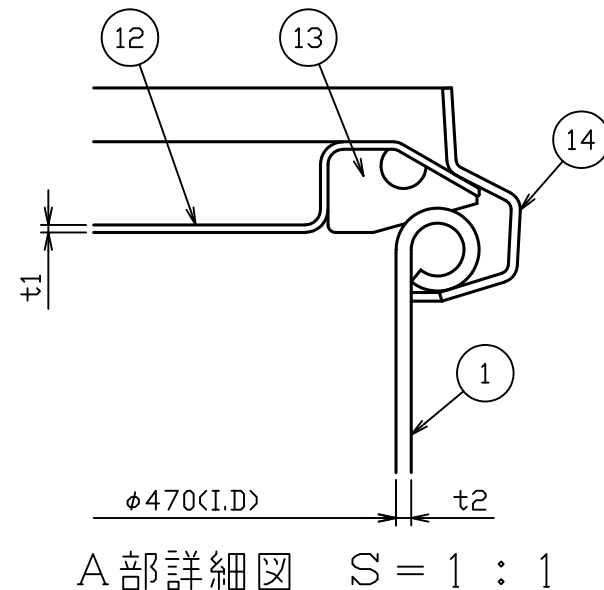
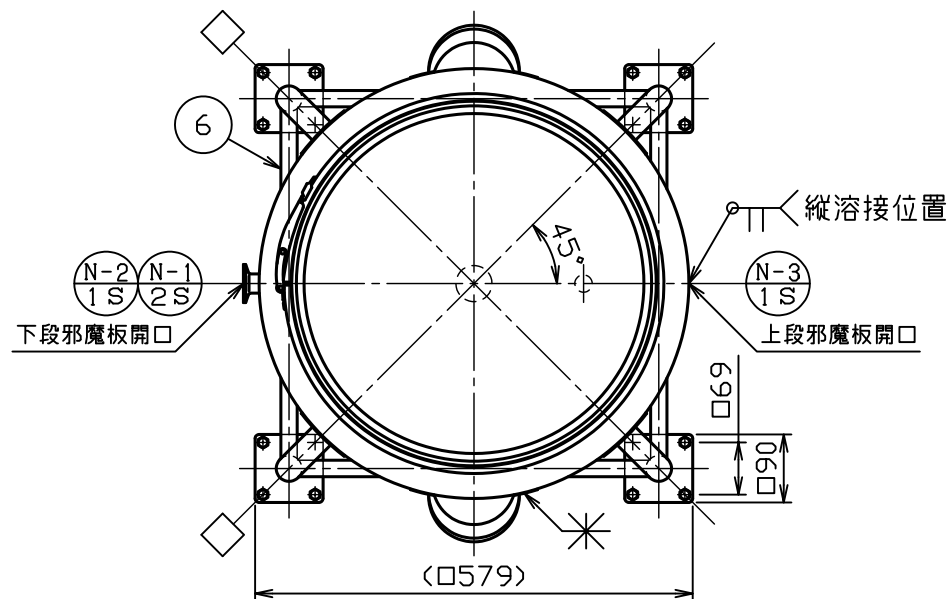



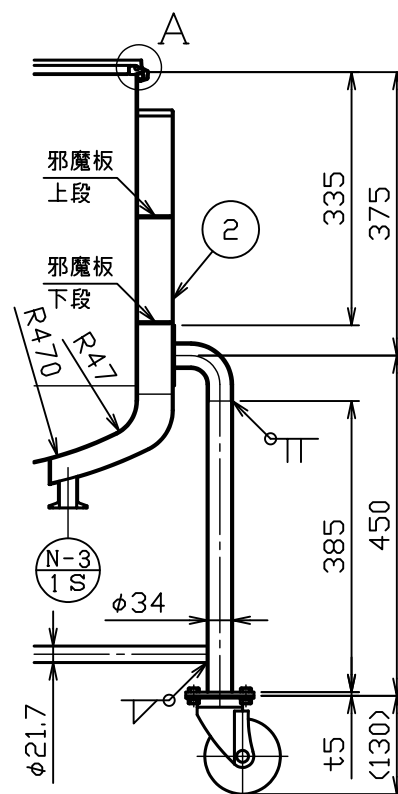

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036449)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036463)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L385
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	φ100・φ125	2	SU-STC-100-GNU(ナジツ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	φ100・φ125	2	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジツ)
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	CTL用蓋	SUS304	1	47用(t1.0)
13	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	47用
14	レバーバンド	SUS304	1	47用

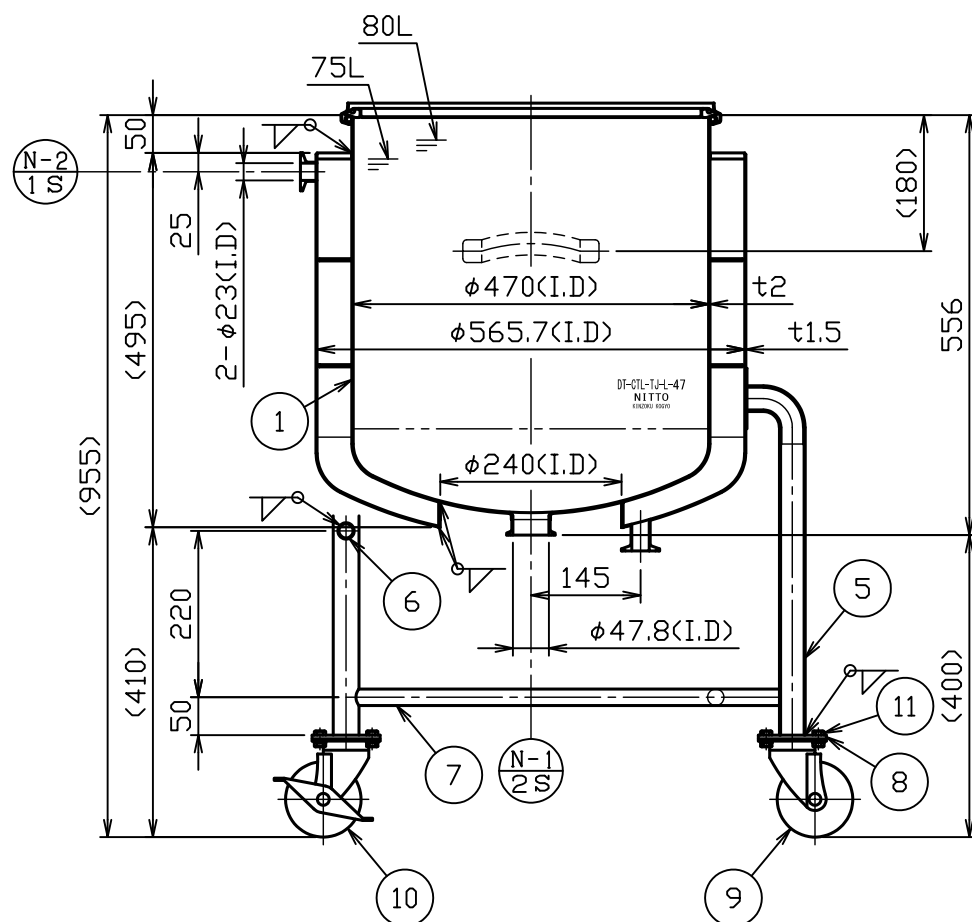

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 80 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16 MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 37 L
重量	約 42 kg
適正使用積載重量	製品含んで 390 kg 以下

注記
内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	図番	DT-CTL-TJ-L-47
△				図番	HP-1-2-0036442-△		
△				No.	変更番号	氏名	日付
				尺 度	1 : 10	1 : 1	
				板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	参考図	-	得意先名 規格
				製 図	設 計	検 図	承 認
				氏 名	鈴木 鈴木	宮路	宮路
				日 付	H28.6.30	H28.6.30	

日東金属工業株式会社