



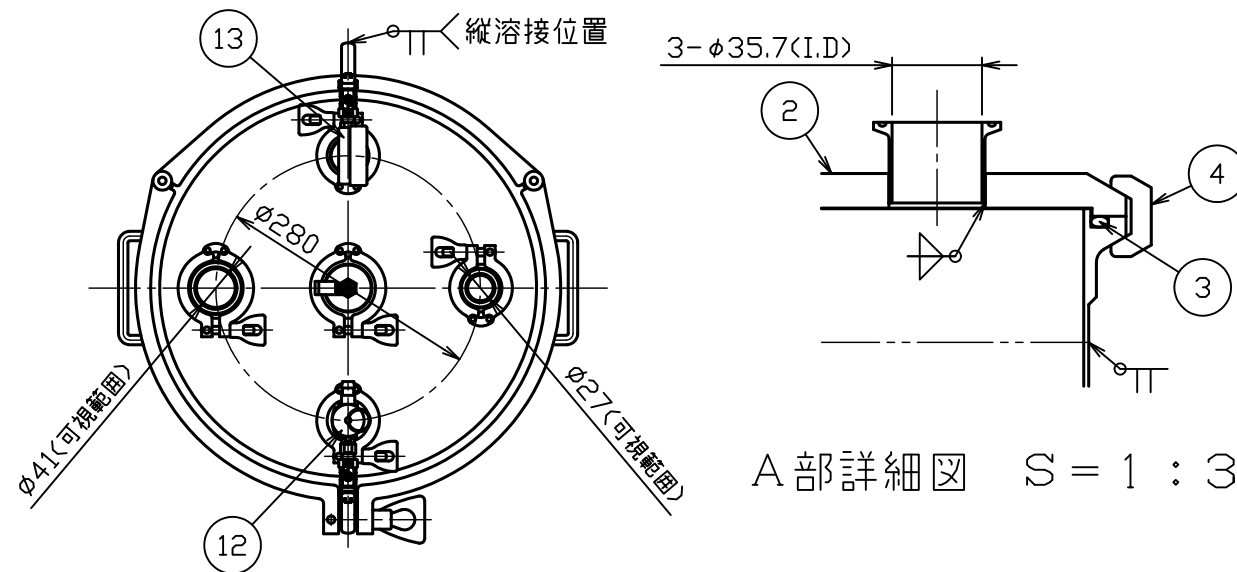

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028801)
2	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
3	Oリング(AS568-385)	シリコン	1	400A(協和ステンレス)
4	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)
5	ガスケット(A)	シリコン	2	2S(トーステ)
6	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
7	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
8	液送口(L-3)(パイプ長610)	SUS304	1	44-1-2-0033737
9	ガスケット(B)	シリコン	3	1.5S(トーステ)
10	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
11	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
12	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
13	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)

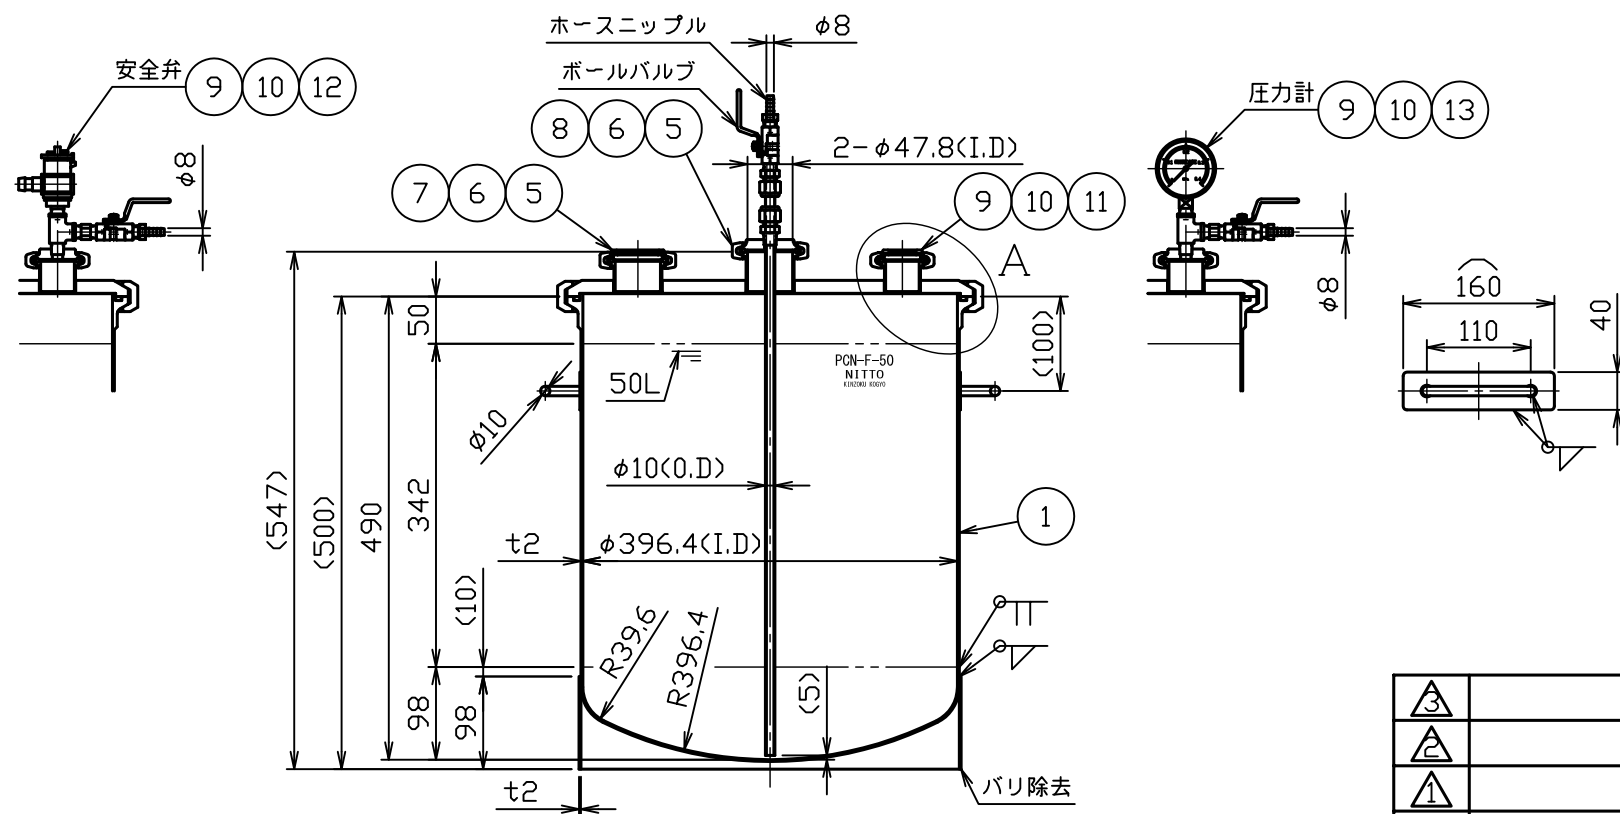

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 57.5L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 38kg

注記
 内外面 $\#320$ バフ研磨
 (袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)

				名称	ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-50-UT	
				図番	HP-1-2-0033805-	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
				製図	設計	検図 承認
				氏名	堀井	堀井
				日付	H27.10.30	H27.10.30
				栗原	栗原	
				日東金属工業株式会社		