
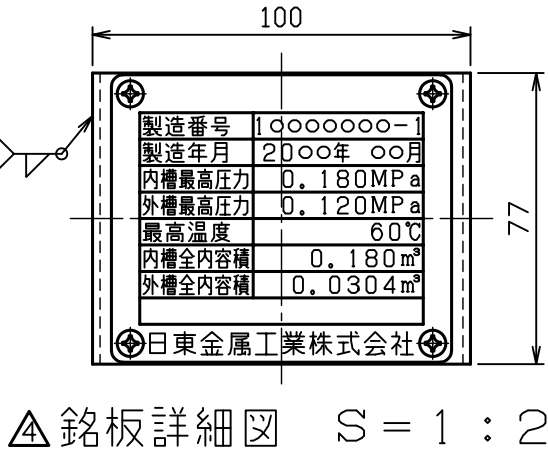


| No. | 品 名                | 材 質    | 個 数 | 備 考                     |
|-----|--------------------|--------|-----|-------------------------|
| 1   | 容器本体               | SUS304 | 1   | t2.0(34-1-2-0029048)    |
| 2   | ステンレスキャスター         | 140・9L | 2   | SU-STC-125-GNU(ナジツ)     |
| 3   | ストッパー付ステンレスキャスター   | 140・9L | 2   | SU-STC-125-GNU-S-2(ナジツ) |
| 4   | 蓋本体                | SUS304 | 1   | t2.0(34-1-2-0029023)    |
| 5   | キャップヘルール(厚板タイプ)(A) | SUS304 | 2   | 2S(16AMD(11))(トーステ)     |
| 6   | ガスケット(A)           | シリコン   | 2   | 2S(トーステ)                |
| 7   | クランプバンド(A)         | SCS13  | 2   | 2S(トーステ)                |
| 8   | キャップヘルール(厚板タイプ)(B) | SUS304 | 3   | 1.5S(16AMD(11))(トーステ)   |
| 9   | ガスケット(B)           | シリコン   | 3   | 1.5S(トーステ)              |
| 10  | クランプバンド(B)         | SCS13  | 3   | 1.5S(トーステ)              |
| 11  | Oリング               | シリコン   | 1   | P515                    |
| 12  | スイングボルト(M12-L110)  | SCS13  | 8   | M12(44-1-2-0029024)     |
| 13  | 六角ボルト(全ねじ, N, SW付) | SUS304 | 16  | M10-L20                 |
| 14  | 容器用銘板取付座           | SUS304 | 1   | t2.0(44-1-1-0040365)    |
| 15  | 容器用銘板              | SUS304 | 1   | t1.5(44-1-1-0040366)    |

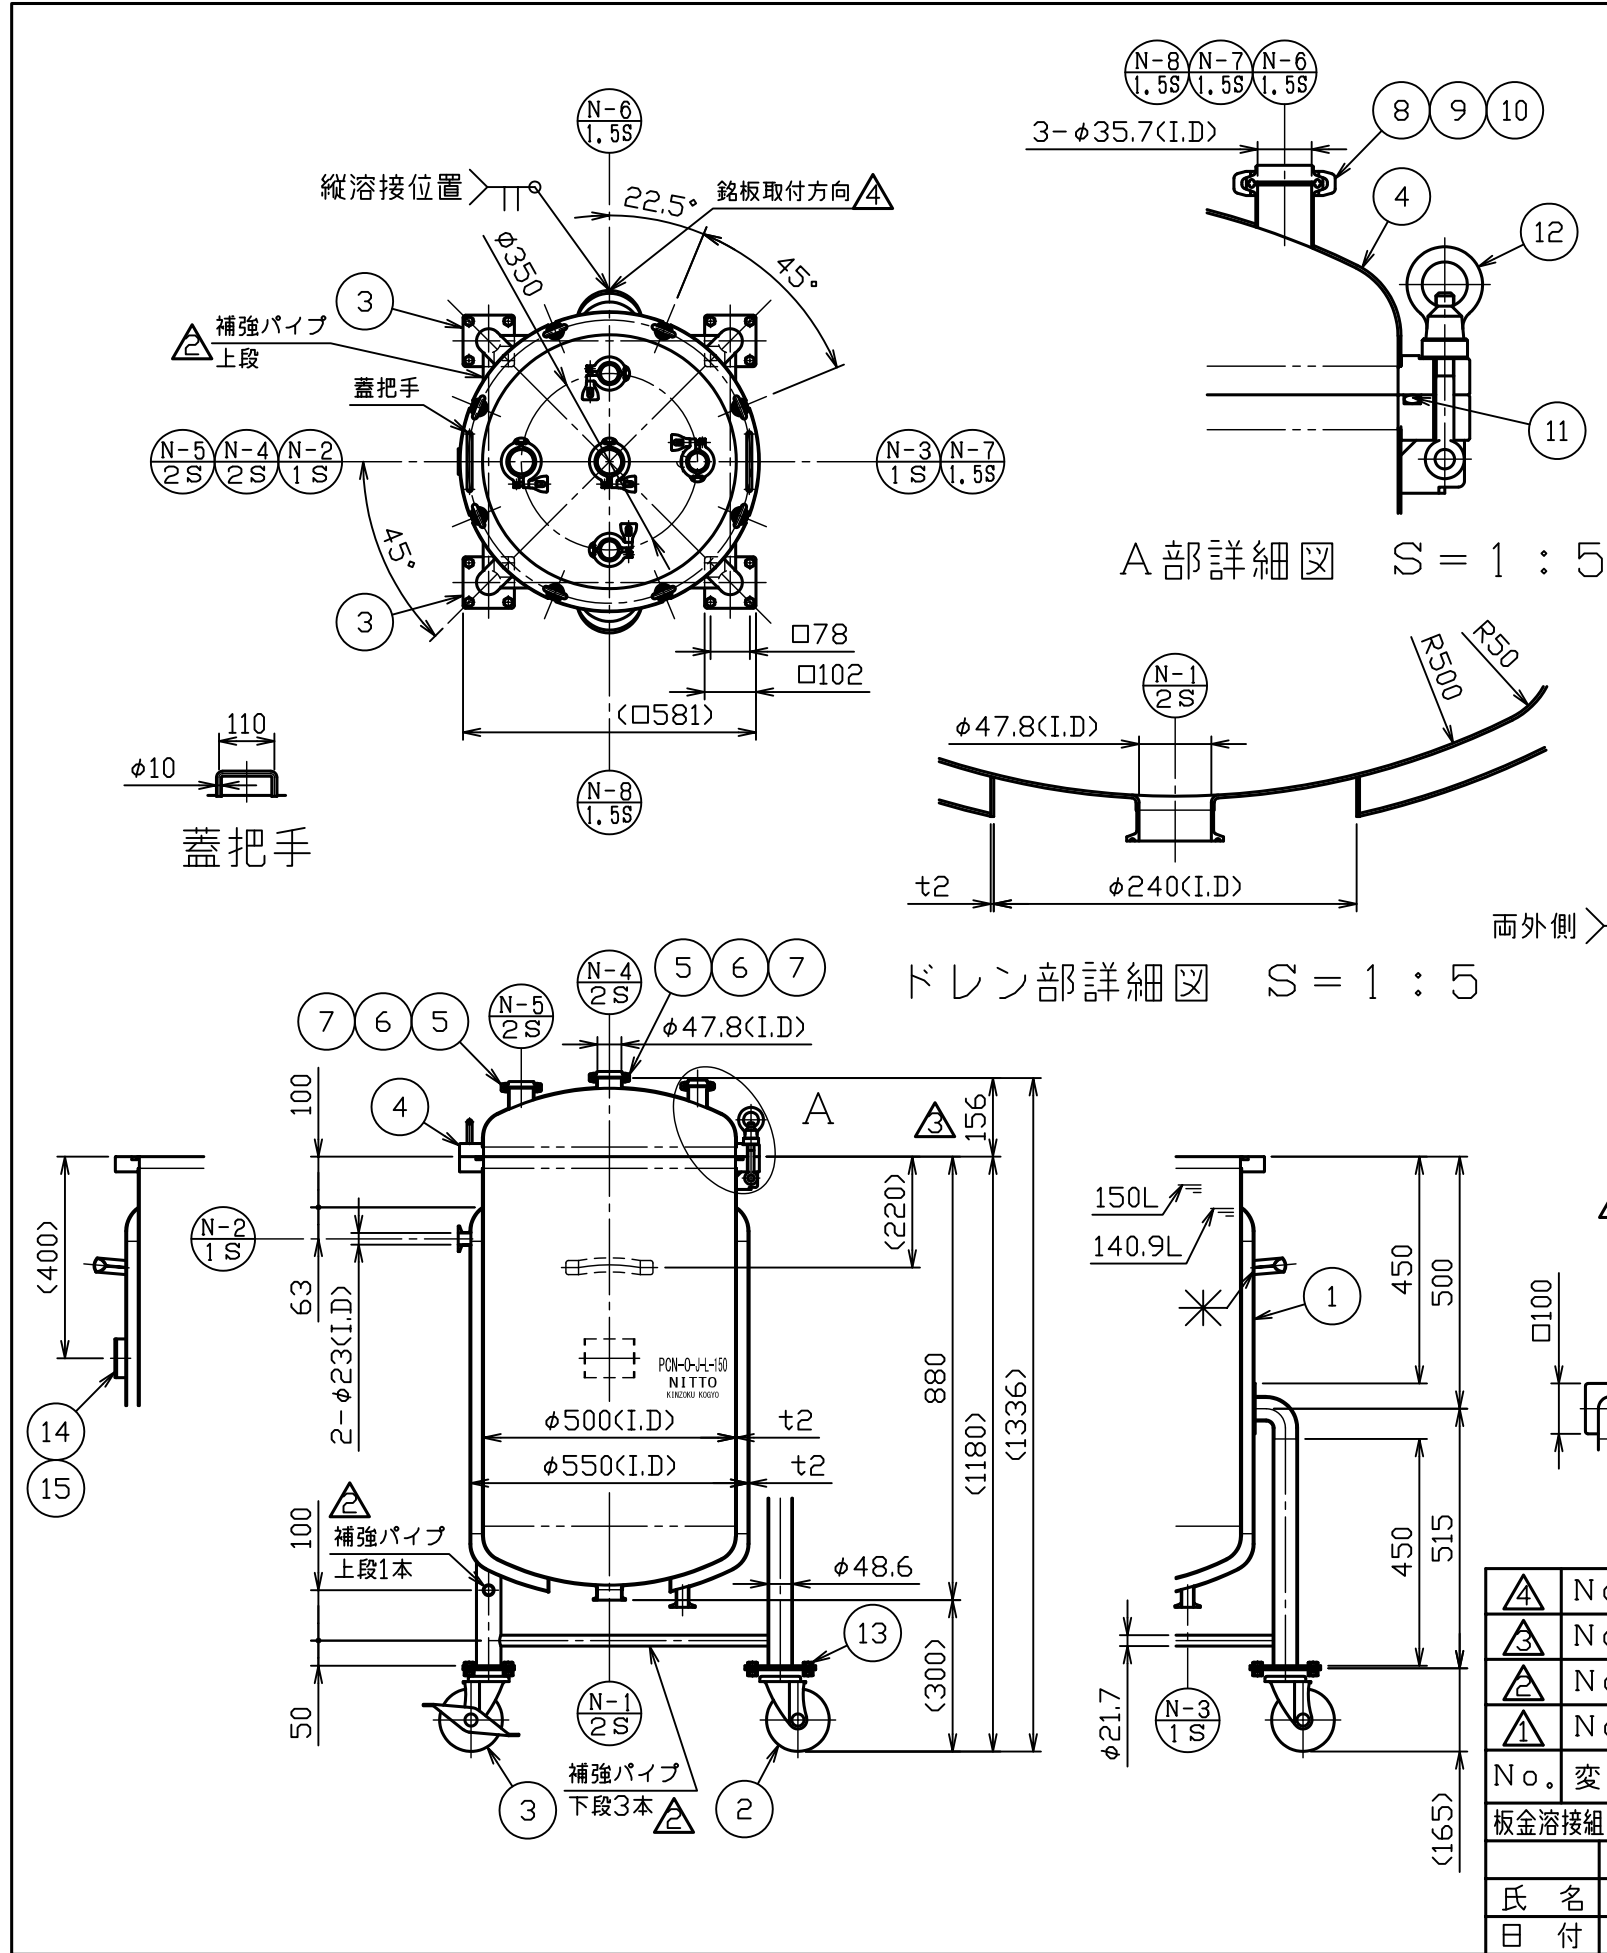

| 製品仕様                |               |
|---------------------|---------------|
| 本体使用圧力              | 0 ~ 0.18 MPa  |
| 本体使用温度              | 60℃ (内容液沸点未満) |
| 本体全容量               | 約 180.2 L     |
| ジャケット使用圧力           | 0 ~ 0.12 MPa  |
| ジャケット減圧             | —             |
| ジャケット使用温度           | 冷水 ~ 温水       |
| ジャケット容量             | 約 30.4 L      |
| 大気圧を基準 (0) とした差圧である |               |

注記  
 内外面 #320 バフ研磨  
 許容荷重は製品重量を含み 490 kg

|                            |           |          |           |                                              |                        |                                 |                        |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ④                          | No. 21558 | 堀井       | 2021.9.2  | 名称<br>ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付<br>PCN-O-J-L-150 | 図番<br>HP-1-2-0028944-④ | 尺 度<br>1 : 15    1 : 5    1 : 2 | 参考図<br>-    得意先名    規格 |
| ③                          | No. 15596 | 新田       | H27.8.4   |                                              |                        |                                 |                        |
| ②                          | No. 12630 | 原口       | H25.1.7   |                                              |                        |                                 |                        |
| ①                          | No. 10620 | 松本       | H22.10.27 |                                              |                        |                                 |                        |
| No.                        | 変 更 番 号   | 氏 名      | 日 付       |                                              |                        |                                 |                        |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |           |          |           |                                              |                        |                                 |                        |
|                            | 製 図       | 設 計      | 検 図       | 承 認                                          | 日東金属工業株式会社             |                                 |                        |
| 氏 名                        | 岸         | 岸        | 小野寺       | 小野寺                                          |                        |                                 |                        |
| 日 付                        | H22.3.12  | H22.3.12 |           |                                              |                        |                                 |                        |